序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
142	GX-B1404/20-P-25023	2025.7.31	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
143	GX-B1404/20-P-25024	2025.7.31	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	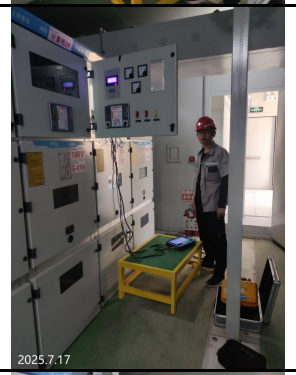
144	GX-B1404/20-P-25025	2025.7.31	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

145	GX-B1404/20-P-25026	2025.7.31	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
146	GX-B1329/21-P-25016	2025.7.31	所检项目合格。	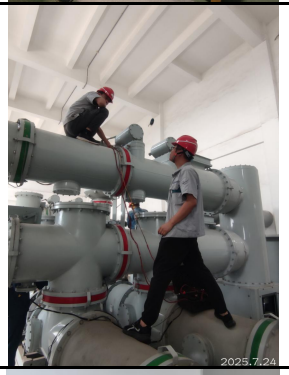
147	GX-B1547/20-P-25043	2025.7.31	所检项目合格。	

148	GX-B1495/25-P-252067～252068	2025.7.31	本次共检高压开关设备2台，2台高压开关设备所检项目合格。		